

Garnisonsparken
Farum

Emhætte

Emhætten er tilsluttet et centralt udsugningsanlæg som giver emhætten en vedvarende grundventilation.

Når man ønsker større effekt åbner man det indbyggede spjæld med betjeningsknappen. Se brugsanvisning punkt 1.

Husk selv at slukke lyset med betjeningsknap. Se brugsanvisning punkt 1.

ØLAND HIT

BRUKSANVISNING

S Spiskåpa 4951

SÅ HÄR ANVÄNDS SPISKÅPAN

Funktion fig 1.

A - Vred för spjäll

B - Tryckknapp för belysning

Öppna spjället vid matlagning. Spjället stängs sedan automatiskt efter 60 min. eller genom att vredet vrids till H.

Att flambära under spiskåpan är inte tillåtet.

Tillräckligt med lukt måste tillföras rummet när spiskåpan används samtidigt med produkter som använder annan energi, än el-energi t.ex. gasspis, gas/braskaminer, ved/olja/pannor etc.

SKÖTSEL

Rengöring

Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör rengöras ca 2 gånger i månaden vid normal användning.

Lösa filterkassetten genom att trycka in snäppena i bakkant, fig 2 a. Tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att lossa filterhållaren, fig 2 b. Blötlägg filterduken och filterplåten i varmt vatten blandat med diskmedel. Filterkassetten kan även diskas i maskin.

Någon gång per år bör spisflåkten rengöras invändigt. Torka invändigt med våt trasa och diskmedel. Sätt tillbaka filterplåten och tryck upp så att den låser fast i snäppena. Se till att samtliga fyra snäppen låser fast.

Risken för brandspridning ökar om spiskåpan inte rengörs så ofta som anges.

BYTE AV LYSRÖR

Lampglaset lossas genom att snäppet trycks i pilens riktning, fig 3. Lysröret är nu åtkomligt för byte. (Lysrör sockel G 23)

OM SPISKÅPAN INTE FUNGERAR

Service

Kontrollera att säkringen är hel.

Ring till ØLAND tel. 7020-1911 och ØLAND SERVICE hjälper till så att Du får snabbaste och bästa service.

Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser.

TEKNISKA UPPGIFTER

Mått: se fig 4






Elanslutning: 230 V ~ med skyddsjord.

Belysning: Lysrör 11 W, sockel G 23

BYTE AV FRONT

Fronten är löstagbar för byte mot belysningslist.

Lossa de fyra skruvarna enl. fig 5.

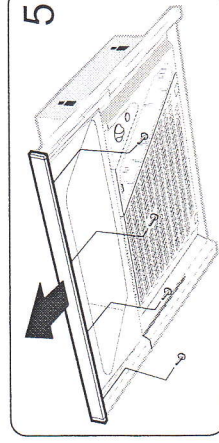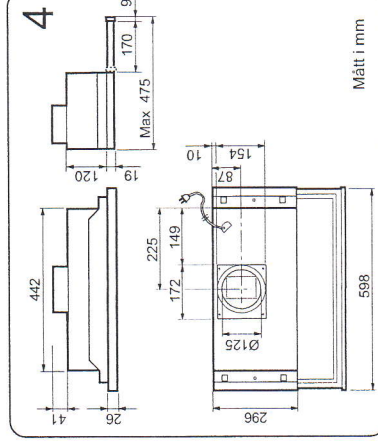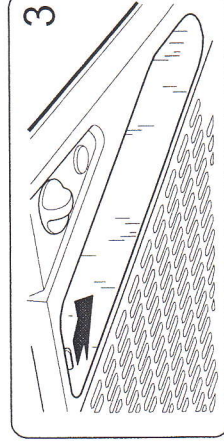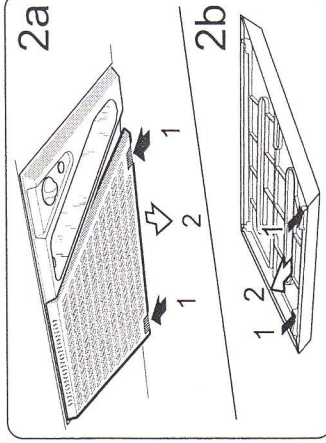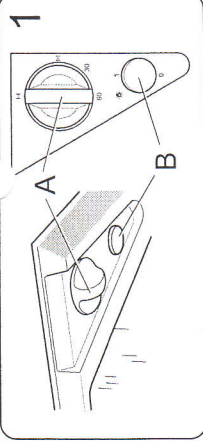

TILLBEHÖR

Trumsats för anslutning till inkanal.

Anvisning för montering av trumsats medföljer satsen.

INSTALLATION

Avledning av utblåsningen skall utföras i enlighet med föreskrifter utgivade av berörd myndighet. (Boverket)

Utblåsningen får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgas från t.ex. gas/braskaminer, ved/olja/pannor etc.

Elektrisk installation

Spiskåpan levereras med sladd och stickpropp för anslutning till jordat vägguttag.

MONTERING

Avståndet mellan spis och kåpa måste vara minst 45 cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm.

I ÖVERSKÅP UTAN BOTTEN OCH FRONT

Flåkten monteras med hjälp av konsoler.

Konsolerna A och B skruvas fast i skåpsidorna med skruvarna c enl. fig 5. Flåkten lyfts upp och skjuts in under konsolerna, samt låses fast med skruvarna d.

I ÖVERSKÅP UTAN BOTTEN, MED FRONT

Flåkten monteras med hjälp av konsoler. Notera att i detta alternativ måste konsolerna byta plats i förhållande till monteringen. Konsolerna B och A skruvas fast i skåpsidorna med skruvarna c enl. fig 6. Flåkten lyfts rakt upp och skruvas fast med skruvarna d.

MELLAN SKÅP

Skruvna först fast klossarna E med skruvarna f, enl. fig 7.

Flåkten monteras med hjälp av konsoler.

Konsolerna A och B skruvas fast i skåpsidorna med skruvarna c enl. fig 5. Flåkten lyfts upp och skjuts in under konsolerna, samt låses fast med skruvarna d. Klossens min. mått = 16 x 50 x 295 mm.





OBS! Vid montering med anslutningsslang, måste slangen monteras sträckt närmast stosen, fig 8.

INJUSTERING

Se separata anvisning.

c - d = 4 st B6 x 13

f = 4 st 1 1/4 x 8

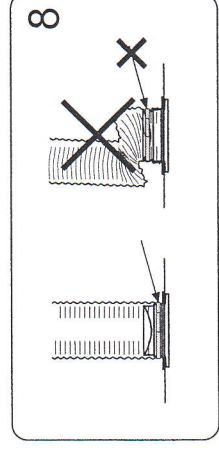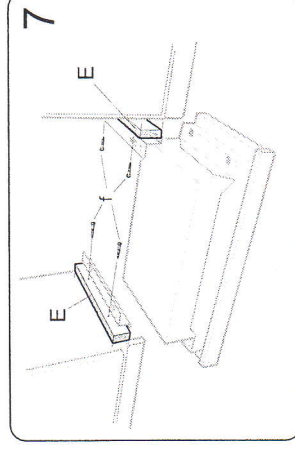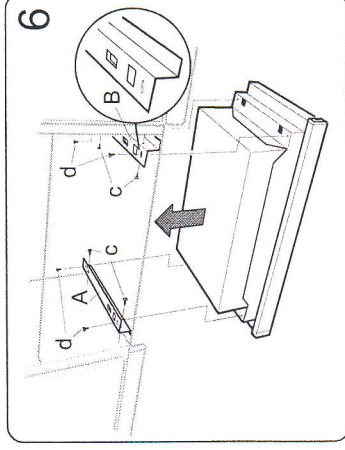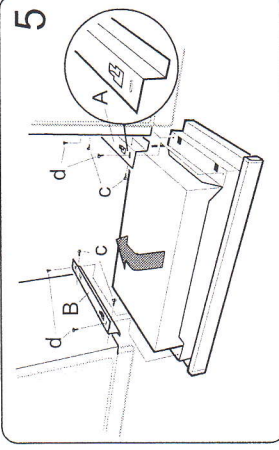


Garnisonsparken
Farum

VENTILATION

For at sikre et godt indeklima, skal der være et luftskifte i boligen, svarende til mindst 0,5 gang i timen.

Fjernelse af indeluft

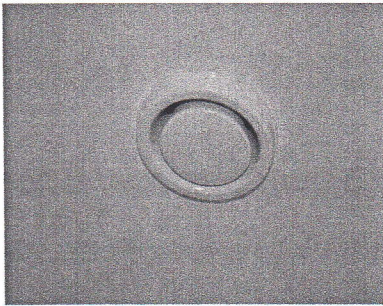

Udsugningsventil i badeværelse)

Udsugningen fjerner luft, og sikrer at luften i badeværelset ikke spredes til andre rum. Ventilen rengøres med vand og almindeligt mildt rengøringsmiddel. Brug klud/svamp og en radiatorbørste.

**VENTILENS INDSTILLING
MÅ IKKE ÆNDRES**

Emhætte i køkken

Tænd for øget drift når der laves mad, koges vand e.t.c.
Om brug og vedligeholdelse af emhætten,
Se vedlagte datablad. .

I øvrigt

Udluftning

Selvom der altså foregår et luftskifte som beskrevet ovenfor, skal man alligevel selv sørge for at :

LUFTE UD


Se afsnittet. Undgå fugtskader.

Garnisonsparken
Farum

FRISKLUFTVENTILER

For at sikre et godt indeklima, skal der være et luftskifte i boligen, svarende til mindst 0,5 gang i timen.

Tilførsel af udeluft

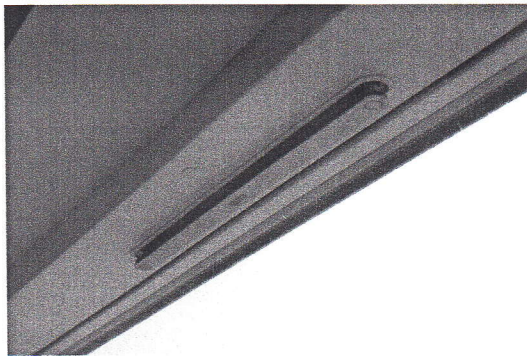


Friskluftventiler i vinduer eller døre

Disse ventiler gør det muligt at få luft ind selvom vinduet er lukket.

Lod ventilerne stå åbne.

Hold ventilen ren.

Ventilen må ikke blokeres.

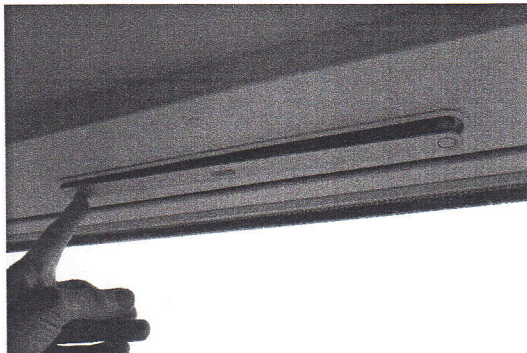

I øvrigt

Udluftning

Selvom der altså foregår et luftskifte som beskrevet ovenfor, skal man alligevel selv sørge for at :

LUFTE UD

Se afsnittet. Undgå fugtskader.



Vandforsyning Garnisonsparken

Drikkevandet leveres fra den private vandforsyning Andelsselskabet Farum Vandværk amba ligesom til 98 % af Farum.

Oplysninger om drikkevandskvaliteten, som opdateres løbende og andre nyttige oplysninger om selskabet, regnskab, takstblad, generalforsamlingsreferater m.v. kan ses på vandforsyningens hjemmeside :

WWW.FARUMVAND.DK

Afregning af vandforbrug over for vandforsyningen sker for hver enkelt boligblok over vandmåler opsat i teknikrum.

Vandpris 2006:	kr 3,25
Vandskat	kr 5,00
moms	<u>kr 2,06</u>
I alt	kr 10,31
Afledningsafgift til Farum kommune	<u>kr 39,50</u>
 Samlet vandpris pr m ³	 <u>kr 49,81</u>
 Dertil en fast årlig afgift pr lejlighed incl moms	 kr 298,13

Det kan oplyses, at vandets hårdhed er 17 - 18 dH° eller hårdt til middelhårdt.

Venlig hilsen
Farum Vandværk